

产品手册

CHANPINGSHOUSE

云南省楚雄变压器有限责任公司

YUNNANCHUXIONG TRANSFORMER CO., LTD

地址：云南省楚雄市鹿城西路福源巷7号

电话：0878-3125620

传真：0878-6122688

邮编：675000

邮箱：yncxbyqyxb@163.com

网址：Http://www.yncxbyq.com

云南省楚雄变压器有限责任公司

YUNNANCHUXIONG TRANSFORMER CO., LTD



目录

Directory

● 公司简介.....	(2)
● 资质文件.....	(3)
● 型号注册证书.....	(8)
● 检验报告.....	(12)
● 10kV油浸式配电变压器.....	(16)
● 35kV油浸式电力变压器.....	(20)
● 10kV干式变压器.....	(23)
● YBW预装式变电站.....	(25)
● ZGS组合式变电站.....	(27)
● 低压成套设备.....	(29)

>>>公司简介

COMPANY PROFILE

云南省楚雄变压器有限责任公司始建于1970年，位于滇中腹地美丽的楚雄市内，距省会昆明130公里，是专业生产35kV及以下电力变压器及低压成套设备的企业。

公司有三十多年变压器生产经验，主要产品有10kV、35kV级S11、S13、SH15系列全密封节能型电力变压器及 ZGS-Z (H)、YBW系列箱式变压器、SCB系列干式变压器以及专供高原地区使用的各类型变压器；低压成套设备产品有：固定式开关柜、动力柜、低压成套无功功率补偿装置、配电箱、配电柜、计量配电箱等。

企业坚持科学的管理，以质量求生存的管理方针；公司通过了ISO9001: 2008质量管理体系认证，拥有雄厚的技术力量，精良的工艺装备，公司生产的10kV及35kV级系列电力变压器通过了省级、国家级鉴定，获得了新产品鉴定证书和型号注册证书。公司在南方电网及云南电网公司组织的完善城网、农网改造及完善西部电网改造工程设备招标中多次中标，为上述工程项目提供了6500多台品质优良的变压器产品。

公司以市场为导向，追求顾客满意为目标，不断完善质量管理，竭尽我们的全力，竭诚为顾客提供一流产品，做好优质服务。

公司热烈欢迎各界同仁，各地用户来公司垂询，洽谈业务。




董事长 金凤海


资质文件



>>> 资质文件

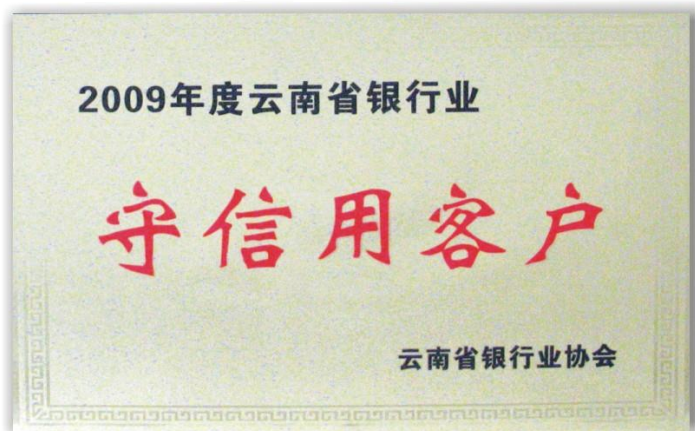

>>> 资质文件

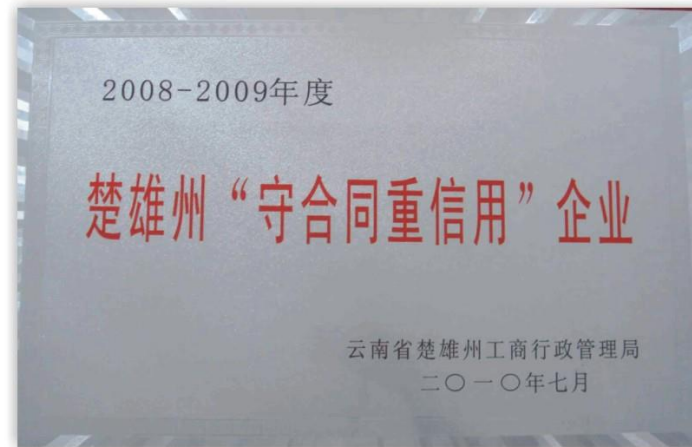

>>> 资质文件



>>> 型号注册证书

申请注册企业:
云南省楚雄变压器厂

产品名称:
配电变压器

注册审理发证单位:
沈阳变压器研究所

发证日期: 一九九02 年 11 月 29 日

批准注册的产品型号

注册号	注册产品型号
2002-101-147	S11-M-30~1600/10
以下空白	

申请注册企业:
云南省楚雄变压器有限责任公司

产品名称:
配电变压器

注册审理发证单位:
沈阳变压器研究院股份有限公司

发证日期: 2011 年 1 月 18 日

批准注册的产品型号

注册号	注册产品型号
101-11006-1	S13-M-30-250/10
101-11006-2	S13-M-630-1000/10
以下空白	


型号注册证书

型号备案证书							
申请备案企业: 云南省慧德变压器有限责任公司	<table border="1"> <tr> <th>备案号</th> <th>备案产品型号</th> </tr> <tr> <td>CNC/B-11418</td> <td>SCB11-630-2500/10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">以下空白</td> </tr> </table>	备案号	备案产品型号	CNC/B-11418	SCB11-630-2500/10	以下空白	
备案号	备案产品型号						
CNC/B-11418	SCB11-630-2500/10						
以下空白							
产品名称: 干式电力变压器							
备案声明: 经审查以上产品符合变压器产品型号备案管理实施办法的有关规定。特发此证。 试验报告编号: DY111253							
国家中低压输配电设备质量监督检验中心							
发证日期: 2011年11月22日							
证书查询网址: www.cncb.org.cn							

型号备案证书																							
申请备案企业: 云南省楚雄变压器有限责任公司																							
产品名称: 干式变压器																							
备案受理: 经审查以上产品符合变压器产品型号 备案管理实施办法的有关规定, 特发此证。 试验报告编号: DT11254	<table border="1"> <tr> <th>备案号</th> <th>备案产品类型</th> </tr> <tr> <td>CRCE/B-11419</td> <td>SC11-30-630/10</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">以下空白</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	备案号	备案产品类型	CRCE/B-11419	SC11-30-630/10	以下空白																	
备案号	备案产品类型																						
CRCE/B-11419	SC11-30-630/10																						
以下空白																							
国家中低压配电设备质量监督检验中心 备案专用章 发证日期: 2011年11月22日																							
证书查询网址: www.crce.org.cn																							

申请备案企业： <u>云南省楚雄变压器有限责任公司</u> 产品名称： <u>预装式变电站</u> 备案受理： 经审查以上产品符合 <u>预装式变电站</u> 产品型号备案管理实施办法的有关规定， 特此发证。 试验报告编号：BY111392 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 发证日期：2012年 01 月 05 日		型号备案证书 <table border="1"> <tr> <th>备案号</th> <th>备案产品类型</th> </tr> <tr> <td>CNCE/B-12001</td> <td>YBM-12/0.4-630-1600</td> </tr> <tr> <td>以下空白</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		备案号	备案产品类型	CNCE/B-12001	YBM-12/0.4-630-1600	以下空白							
备案号	备案产品类型														
CNCE/B-12001	YBM-12/0.4-630-1600														
以下空白															
证书查询网址：www.cnce.asia		证书查询网址：www.cnce.asia													

>>> 新产品证书

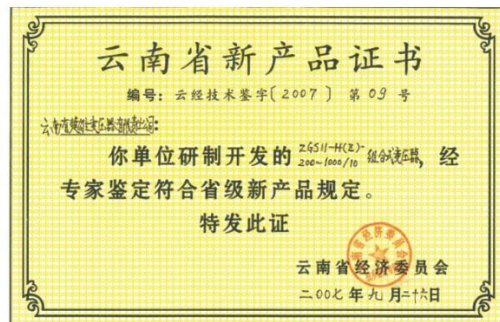

>>> 检验报告



检验报告

   	
中国合格评定国家认可委员会 CNAS L0153	
中国合格评定国家认可委员会 CERTIFIED TO ISO 9001	
30090026732	
试验合格证书	
No:CNCE/T-11481	
(试验报告编号: D7111283)	
生产单位: 云南南曼楚电力设备有限公司	
产品名称:	干式电力变压器
样品型号:	SCB11-1250/10
样品序号:	201107029
试验项目:	例行试验、短路试验、声级测定、短路承受能力试验、雷电冲击试验
试验依据:	GB 1094.1-1996, GB 1094.2-1996, GB 1094.3-2003, GB 1094.5-2008, GB/T 1094.10-2003, GB 1094.11-2007, GB/T 10228-2009, 南曼楚技术要求
试验结论:	干式电力变压器(型号: SCB11-1250/10)试验、例行试验、声级测定、短路承受能力试验、雷电冲击试验的试验结果符合试验标准和技术要求, 样品上述试验合格。
发证日期:	2011 年 11 月 22 日
批 准:	林忠力
	
国家中低压配电设备质量监督检验中心	
证书查询网址: www.ccnas.org.cn	

CTQC		共 1 页 第 1 页	
国家变压器质量监督检测中心 沈阳变压器研究院股份有限公司国家变压器实验室 检 验 报 告			
No. CTQC-98-10 359			
样品名称	电力变压器	合同单号	S13-A3430-10
		委托日期	S13-A630-10
送检单位	辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	沈阳变压器研究院股份有限公司	检测日期	2010 年 08 月 23 日
生产单位地址	辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司	报检编号及生产厂别	T10-629
检验依据	GB1984-1-1996 GB1984-2-1996 GB1984-3-2008 GB1984-4-2008 GB1984-5-2008 GB1984-6-2008 GB1984-7-2008 GB1984-8-2008 GB1984-9-2008 GB1984-10-2008	检验项目	例行试验 型式试验 空载损耗 短路阻抗 短路电压 短路电抗 短路功率 短路容量 短路电流 短路电压
检验用途	电力变压器 110kV, S13-A3430-10, 例行试验, 型式试验 检验依据为 GB1984 标准, 本实验室具备相应检测条件, 符合合同要求, 检测结果有效 本实验室具备相应检测条件, 符合合同要求, 检测结果有效	备注	电力变压器 110kV, S13-A3430-10, 例行试验, 型式试验 检验依据为 GB1984 标准, 本实验室具备相应检测条件, 符合合同要求, 检测结果有效 本实验室具备相应检测条件, 符合合同要求, 检测结果有效
报告编号: 2010-08-23-001 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强 报告审核: 王 强 报告批准: 王 强 报告签发: 王 强 报告盖章: 王 强 报告签字: 王 强 报告日期: 2010 年 08 月 23 日 报告地点: 辽宁省变压器质量监督检验中心有限公司 报告人: 王 强			

国家高压质量技术监督检验中心 检 验 报 告		第 24 页 共 2 页	
No. : CTQC95-035 400			
产品名称	电力变压器	型号规格	S11-M-400/10
		商 标	/
送检单位	云南富锦发电有限公司	检验依据	委托检验
生产单位	云南富锦发电有限公司	取样日期	2002 年 11 月 26 日
生产单位地址	云南富锦发电有限公司内 247 号	检测周期或生产日期	710-462
检验依据	GB1094.1-1996 GB1094.2-1996 GB1094.3-1985 GB1094.4-1985 GB17451-1999 GB17458-1999 技术服务合同书	检验项目	例行试验 短路阻抗 空载损耗试验 负载损耗试验 空载电流 空载损耗及空载损耗因数 短路承受能力试验
检验结论	技术条件符合 GB1094.1-1996、GB1094.2-1996、GB1094.3-1985、GB1094.4-1985、GB17451-1999、GB17458-1999 标准及技术服务合同书规定，符合出厂试验要求，试验项目：(一)空载损耗及空载损耗因数、空载电流的测量、短路承受能力试验的试验结果符合 GB1094.1-1996、GB1094.2-1996、GB1094.3-1985、GB1094.4-1985、GB17451-1999、GB17458-1999 标准及技术服务合同书规定，符合上述试验要求。		
备注	  日期: 2002.12.12 审核: 王华 批准: 王华		

CK-01-10

国家高压质量监督检查中心

沈阳高压电器研究院股份有限公司高压电器质量监督

CTQC

检 验 报 告

№. 中国标准 2864		第 2 页 共 2 页	
产品名称	单台电力变压器	企业标准 编号	SH13-54-2010
规格型号	云南富源变电站用 2000kVA	标准型号	SH13-54
生产厂家	云南富源变电站 富源公司	检测机构	质检总局
生产许可证 编号	云南富源变电站 富源公司	检验日期	2010 年 08 月 21 日
生产许可证 有效期	云南富源变电站 富源公司	检验合格 有效期	710-900
检验依据	GB1984-1-1996 GB1984-2-1996 GB1984-3-2002 GB1984-4-2002 GB1984-5-2002 GB1984-6-2002 GB1984-7-2002 GB1984-8-2002 GB1984-9-2002 GB1984-10-2002 GB1984-11-2002 GB1984-12-2002 GB1984-13-2002 GB1984-14-2002 GB1984-15-2002 GB1984-16-2002 GB1984-17-2002 GB1984-18-2002 GB1984-19-2002 GB1984-20-2002 GB1984-21-2002 GB1984-22-2002 GB1984-23-2002 GB1984-24-2002 GB1984-25-2002 GB1984-26-2002 GB1984-27-2002 GB1984-28-2002 GB1984-29-2002 GB1984-30-2002 GB1984-31-2002 GB1984-32-2002 GB1984-33-2002 GB1984-34-2002 GB1984-35-2002 GB1984-36-2002 GB1984-37-2002 GB1984-38-2002 GB1984-39-2002 GB1984-40-2002 GB1984-41-2002 GB1984-42-2002 GB1984-43-2002 GB1984-44-2002 GB1984-45-2002 GB1984-46-2002 GB1984-47-2002 GB1984-48-2002 GB1984-49-2002 GB1984-50-2002 GB1984-51-2002 GB1984-52-2002 GB1984-53-2002 GB1984-54-2002 GB1984-55-2002 GB1984-56-2002 GB1984-57-2002 GB1984-58-2002 GB1984-59-2002 GB1984-60-2002 GB1984-61-2002 GB1984-62-2002 GB1984-63-2002 GB1984-64-2002 GB1984-65-2002 GB1984-66-2002 GB1984-67-2002 GB1984-68-2002 GB1984-69-2002 GB1984-70-2002 GB1984-71-2002 GB1984-72-2002 GB1984-73-2002 GB1984-74-2002 GB1984-75-2002 GB1984-76-2002 GB1984-77-2002 GB1984-78-2002 GB1984-79-2002 GB1984-80-2002 GB1984-81-2002 GB1984-82-2002 GB1984-83-2002 GB1984-84-2002 GB1984-85-2002 GB1984-86-2002 GB1984-87-2002 GB1984-88-2002 GB1984-89-2002 GB1984-90-2002 GB1984-91-2002 GB1984-92-2002 GB1984-93-2002 GB1984-94-2002 GB1984-95-2002 GB1984-96-2002 GB1984-97-2002 GB1984-98-2002 GB1984-99-2002 GB1984-100-2002 GB1984-101-2002 GB1984-102-2002 GB1984-103-2002 GB1984-104-2002 GB1984-105-2002 GB1984-106-2002 GB1984-107-2002 GB1984-108-2002 GB1984-109-2002 GB1984-110-2002 GB1984-111-2002 GB1984-112-2002 GB1984-113-2002 GB1984-114-2002 GB1984-115-2002 GB1984-116-2002 GB1984-117-2002 GB1984-118-2002 GB1984-119-2002 GB1984-120-2002 GB1984-121-2002 GB1984-122-2002 GB1984-123-2002 GB1984-124-2002 GB1984-125-2002 GB1984-126-2002 GB1984-127-2002 GB1984-128-2002 GB1984-129-2002 GB1984-130-2002 GB1984-131-2002 GB1984-132-2002 GB1984-133-2002 GB1984-134-2002 GB1984-135-2002 GB1984-136-2002 GB1984-137-2002 GB1984-138-2002 GB1984-139-2002 GB1984-140-2002 GB1984-141-2002 GB1984-142-2002 GB1984-143-2002 GB1984-144-2002 GB1984-145-2002 GB1984-146-2002 GB1984-147-2002 GB1984-148-2002 GB1984-149-2002 GB1984-150-2002 GB1984-151-2002 GB1984-152-2002 GB1984-153-2002 GB1984-154-2002 GB1984-155-2002 GB1984-156-2002 GB1984-157-2002 GB1984-158-2002 GB1984-159-2002 GB1984-160-2002 GB1984-161-2002 GB1984-162-2002 GB1984-163-2002 GB1984-164-2002 GB1984-165-2002 GB1984-166-2002 GB1984-167-2002 GB1984-168-2002 GB1984-169-2002 GB1984-170-2002 GB1984-171-2002 GB1984-172-2002 GB1984-173-2002 GB1984-174-2002 GB1984-175-2002 GB1984-176-2002 GB1984-177-2002 GB1984-178-2002 GB1984-179-2002 GB1984-180-2002 GB1984-181-2002 GB1984-182-2002 GB1984-183-2002 GB1984-184-2002 GB1984-185-2002 GB1984-186-2002 GB1984-187-2002 GB1984-188-2002 GB1984-189-2002 GB1984-190-2002 GB1984-191-2002 GB1984-192-2002 GB1984-193-2002 GB1984-194-2002 GB1984-195-2002 GB1984-196-2002 GB1984-197-2002 GB1984-198-2002 GB1984-199-2002 GB1984-200-2002 GB1984-201-2002 GB1984-202-2002 GB1984-203-2002 GB1984-204-2002 GB1984-205-2002 GB1984-206-2002 GB1984-207-2002 GB1984-208-2002 GB1984-209-2002 GB1984-210-2002 GB1984-211-2002 GB1984-212-2002 GB1984-213-2002 GB1984-214-2002 GB1984-215-2002 GB1984-216-2002 GB1984-217-2002 GB1984-218-2002 GB1984-219-2002 GB1984-220-2002 GB1984-221-2002 GB1984-222-2002 GB1984-223-2002 GB1984-224-2002 GB1984-225-2002 GB1984-226-2002 GB1984-227-2002 GB1984-228-2002 GB1984-22		

>>> 检验报告

CK-F-01-10 国家变压器质量监督检验中心 CTQC

国家中低压输配电设备质量监督检验中心

检验报告

№: CTQC/F-01-10-468 第 34 页 共 35 页

产品名称	电力变压器	型号规格	SZ11-10000/10
委托单位	云南楚雄变压器有限责任公司	检验类别	委托
生产单位	云南楚雄变压器有限责任公司	样品来源	生产
检验地点	云南楚雄变压器有限责任公司	检验日期	2011 年 11 月 22 日
检验数量	1 台	检验项目	例行试验 (5 项) 型式试验 (1 项) 特殊试验 (1 项)
检验结论	本次委托检验共 12 项, 所检项目全部符合检验依据的要求。		

检验员: 王东 审核: 何东升 批准: 张利

日期: 2011 年 11 月 22 日

Ng DY111283 国家中低压输配电设备质量监督检验中心

检验报告

№: NG DY111283 第 1 页 共 33 页

产品名称	干式变压器	型号规格	SCB11-1250/10
委托单位	云南楚雄变压器有限责任公司	检验类别	委托
生产单位	云南楚雄变压器有限责任公司	样品来源	生产
检验地点	云南楚雄变压器有限责任公司	检验日期	2011 年 11 月 22 日
检验数量	1 台	检验项目	例行试验 (5 项) 型式试验 (1 项) 特殊试验 (1 项)
检验结论	本次委托检验共 12 项, 所检项目全部符合检验依据的要求。		

检验员: 王东 审核: 何东升 批准: 张利

日期: 2011 年 11 月 22 日

Ng DY111284 国家中低压输配电设备质量监督检验中心

检验报告

№: NG DY111284 第 1 页 共 33 页

产品名称	干式变压器	型号规格	SCB11-200/10
委托单位	云南楚雄变压器有限责任公司	检验类别	委托
生产单位	云南楚雄变压器有限责任公司	样品来源	生产
检验地点	云南楚雄变压器有限责任公司	检验日期	2011 年 11 月 22 日
检验数量	1 台	检验项目	例行试验 (5 项) 型式试验 (1 项) 特殊试验 (1 项)
检验结论	本次委托检验共 12 项, 所检项目全部符合检验依据的要求。		

检验员: 王东 审核: 何东升 批准: 张利

日期: 2011 年 11 月 22 日

Ng DY111287 国家中低压输配电设备质量监督检验中心

检验报告

№: NG DY111287 第 1 页 共 33 页

产品名称	干式变压器	型号规格	SCB11-1250/10
委托单位	云南楚雄变压器有限责任公司	检验类别	委托
生产单位	云南楚雄变压器有限责任公司	样品来源	生产
检验地点	云南楚雄变压器有限责任公司	检验日期	2011 年 11 月 22 日
检验数量	1 台	检验项目	例行试验 (5 项) 型式试验 (1 项) 特殊试验 (1 项)
检验结论	本次委托检验共 13 项, 所检项目全部符合检验依据的要求。		

检验员: 王东 审核: 何东升 批准: 张利

日期: 2011 年 11 月 22 日

>>> 10kV (S11、S13、SH15系列) 油浸式配电变压器

概述

全密封变压器采用波纹全密封油箱, 外形美观, 运行可靠性高, 具有明显的节能降耗效果。

型号说明

S □ - M - □ / □

高压线圈电压等级 (kV)

额定容量 (kVA)

全密封

性能水平代号 (设计型号)

三相



使用条件

海拔高度 ≤ 2000m

最高环境温度 +40℃ 最高月平均温度 +30℃

最高年平均温度 +20℃ 最低气温 -25℃

安装地点: 户内或户外

根据用户要求可提供在特殊使用条件下运行的变压器

执行标准

A GB1094.1~2-1996, GB1094.3-2003《电力变压器》

B GB/T6451-2008《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》



非晶合金变压器

»» S11系列变压器
技术数据

型号	额定容量 (kVA)	额定电流 (A)	电压组合			空载电流 (%)	空载损耗 (W)	负载损耗 (W)		阻抗电压 (%)	质量 (kg)			外形尺寸 (mm) 长×宽×高	地脚安装尺寸 (mm)
			高压 (kV)	低压 (kV)	调压范围			Yyno	Dyn11		器身吊质量	油质量	总质量		
S11	10	0.577/14.43	6.0 10 6.3	0.4	±5%	3.0	45	260	260	4.0	85	45	170	700×360×870	400×400
S11	20	1.155/28.86				2.5	75	410	410		125	55	230	750×370×930	
S11	30	1.73/43.3				2.1	100	600	630		165	60	255	740×440×840	
S11	50	2.89/72.2				2.0	130	870	910		225	70	350	765×500×905	
S11	63	3.64/90.93				1.9	150	1040	1110		290	105	490	885×770×1085	
S11	80	4.62/115.5				1.8	180	1250	1310		290	80	440	800×635×970	
S11	100	5.77/144.3				1.6	200	1500	1580		340	90	515	830×685×990	
S11	125	7.22/180.4				1.5	240	1800	1890		400	95	600	870×730×1080	
S11	160	9.24/230.9				1.4	280	2200	2310	4.5	465	130	730	880×810×1130	550×550
S11	200	11.55/289				1.3	340	2600	2730		540	150	850	920×760×1200	
S11	250	14.43/360.8				1.2	400	3050	3200		640	160	980	955×890×1180	
S11	315	18.2/454.5				1.1	480	3650	3830		810	180	1220	950×925×1230	
S11	400	23.1/577.4				1.0	570	4300	4520		900	220	1340	1040×1020×1215	660×660
S11	500	28.9/722				1.0	680	5100	5410		1045	240	1555	1050×1155×1305	
S11	630	36.4/909				1.0	810	6200			1290	360	1960	1175×1270×1325	
S11	800	46.2/1155				1.0	980	7500			1680	485	2720	1865×1265×1840	820×820
S11	1000	57.7/1443				0.7	1150	10300			1820	530	2940	2070×1200×1870	
S11	1250	72/1804				0.6	1360	12000			2225	630	3630	2030×1820×2015	
S11	1600	92.4/2309				0.6	1640	14500			2630	830	4350	2100×1990×1980	

»» S13系列变压器
技术数据

型号	额定容量 (kVA)	额定电流 (A)	电压组合			空载电流 (%)	空载损耗 (W)	负载损耗 (W)	阻抗电压 (%)	质量 (kg)			外形尺寸 (mm) 长×宽×高	地脚安装尺寸 (mm)
			高压 (kV)	低压 (kV)	调压范围					器身吊质量	油质量	总质量		
S13	10	0.577/14.43	6.0 10 6.3	0.4	±5%	3.0	40	260	4.0	85	45	170	700×360×870	400×400
S13	20	1.155/28.86				2.5	70	410		130	55	220	740×400×930	
S13	30	1.73/43.3				2.1	80	630		180	70	300	720×440×910	
S13	50	2.89/72.2				2.0	100	910		245	85	400	765×535×990	
S13	63	3.64/90.93				1.9	110	1090		290	100	480	800×625×1030	
S13	80	4.62/115.5				1.8	130	1310		305	115	550	820×750×1090	
S13	100	5.77/144.3				1.6	150	1580		390	110	600	830×785×1130	
S13	125	7.22/180.4				1.5	170	1890	4.5	460	115	695	855×745×1130	550×550
S13	160	9.24/230.9				1.4	200	2310		505	140	770	860×780×1185	
S13	200	11.55/289				1.3	240	2730		620	185	930	890×790×1220	
S13	250	14.43/360.8				1.2	290	3200		780	165	1120	960×810×1250	
S13	315	18.2/454.5				1.1	340	3830		860	195	1230	1005×790×1320	
S13	400	23.1/577.4				1.0	410	4520		955	230	1380	1040×830×1320	660×660
S13	500	28.9/722				1.0	480	5410		1220	335	1790	1070×975×1420	
S13	630	36.4/909				1.0	570	6200		1570	320	2290	1140×1060×1460	
S13	800	46.2/1155				1.0	700	7500	4.5	1840	480	2800	1850×1165×1915	820×820
S13	1000	57.7/1443				0.7	830	10300		2120	580	3300	1880×1645×1990	
S13	1250	72/1804				0.6	970	12000		2455	600	3700	1900×1250×2100	
S13	1600	92.4/2309				0.6	1170	14500		3005	700	4550	2500×1380×2150	

SH15系列非晶合金变压器
技术数据


型 号	额定容量 (kVA)	额定电流 (A)	电压组合			空载 电流 (%)	空载 损耗 (W)	负载 损耗 (W)	阻抗 电压 (%)	质量 (kg)			外形尺寸 (mm) 长×宽×高	地脚安 装尺 (mm)
			高压 (kV)	低压 (kV)	调压 范围					器身吊 质量	油质 量	总质量		
SH15	10	0.578/14.433	6.0 10 6.3	0.4	±5%	2.5	22	260	4.0	110	70	210	400×400	
SH15	20	1.15/28.867				2.0	28	410		150	80	300		
SH15	30	1.73/43.3				1.7	33	600		195	100	350		
SH15	50	2.89/72.2				1.3	43	870		280	120	480		
SH15	63	3.64/90.93				1.2	50	1040	4.0	310	135	610	550×550	
SH15	80	4.62/115.5				1.1	60	1250		380	140	625		
SH15	100	5.77/144.3				1.0	75	1500		435	155	705		
SH15	125	7.22/180.4				0.9	85	1800		485	185	815		
SH15	160	9.24/230.9				0.7	100	2200		600	195	940		
SH15	200	11.55/289				0.7	120	2600		590	220	990		
SH15	250	14.43/360.8				0.7	140	3050		740	245	1195		
SH15	315	18.2/454.5				0.5	170	3650		840	240	1335	660×660	
SH15	400	23.1/577.4				0.5	200	4300		955	285	1585		
SH15	500	28.9/722				0.5	240	5100		1175	295	1765		
SH15	630	26.4/909				0.3	320	6200	4.5	1380	365	2005	820×820	
SH15	800	46.2/1155				0.3	380	7500		1650	410	2490		
SH15	1000	57.7/1443				0.3	450	10300		1700	540	2940	1070×1070	
SH15	1250	72/1804				0.2	530	12500		2100	659	3300		
Sh15	1600	92.4/2309				0.2	630	14500		2550	735	3930		

35kV (S11、S13系列)
油浸式电力变压器

概述

本公司生产的35kV电力变压器采用优质硅钢片，多级阶梯叠积而成，具有低损耗、低噪音、低局放的优点。

型号说明

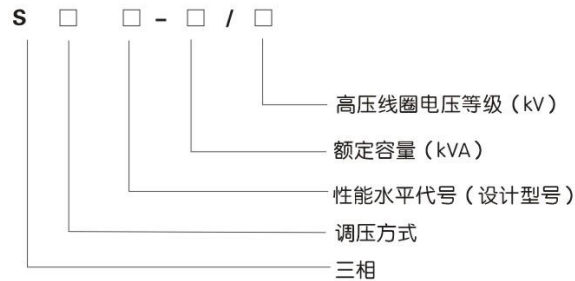

使用条件

海拔高度≤2000m
最高环境温度+40℃最高月平均温度+30℃
最高年平均温度+20℃最低气温-25℃
安装地点：户内或户外
根据用户要求可提供在特殊使用条件下运行的变压器

执行标准

A GB1094.1~2-1996，GB1094.3-2003《电力变压器》
B GB/T6451-2008《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》



»» 35kV级S11系列电力变压器
技术数据

额定容量 (kVA)	电压 组 合			联结组标号	空载损耗（kW）	负载损耗(kW)	空载电流（%）	阻抗电压（%）
	高压 (kV)	低压 (kV)	调压 范围					
800	35	3.15 6.3 10.5	± 5%	Yd11	1.05	9.5	0.8	6.5
1000					1.25	11.5	0.7	
1250					1.45	14.0	0.7	
1600					1.75	16.6	0.6	
2000					2.25	18.5	0.5	
2500					2.63	19.5	0.5	
3150	35 38.5	3.15 6.3 10.5	± 5%		3.20	23.0	0.4	7.0
4000					3.80	27.5	0.4	
5000					4.50	32.0	0.3	
6300					5.50	35.0	0.3	
8000	35 38.5	3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11	± 2 × 2.5%		7.70	38.5	0.3	7.5
10000					9.10	45.0	0.2	
12500					10.50	53.5	0.2	8.0
16000					12.50	65.5	0.2	

»» 35kV级SZ11系列有载调压
电力变压器技术数据

额定容量 (kVA)	电压组合			联结组标号	空载损耗 (kW)	负载损耗(kW)	空载电流 (%)	阻抗电压 (%)
	高压 (kV)	低压 (kV)	调压 范围					
800	35 ~ 38.5	6.0 6.3 1.0 10.5	± 3 × 2.5%	Yd11	1.05	9.5	0.8	6.5
1000					1.25	11.5	0.7	
1250					1.47	14.55	0.50	
1600					1.75	16.6	0.6	
2000					2.27	19.15	0.50	
2500					2.66	20.5	0.50	
3150					3.20	24.55	0.45	7.0
4000					3.83	29.00	0.45	
5000					4.59	34.00	0.4	
6300					5.54	36.50	0.4	
8000				YNd11	7.74	40.40	0.4	7.5
10000					9.14	47.75	0.4	
12500				Yd11 Ynd11	10.50	53.5	0.2	8.0
16000					12.50	65.5	0.2	

>>> 10kV (SCB10、SCB11系列)
干式变压器

概述

用薄层环氧树脂浇注来封装高、低绕组的干式变压器，具有阻燃、自熄、防潮、散热性好等优点，可以深入负荷中心，外壳可选择普通外壳，铝合金外壳、不锈钢外壳等。广泛用于高层建筑、机场、码头、电厂、住宅小区或成套变电站等各场所。

型号说明



使用条件

海拔高度≤2000m
最高环境气温+40℃ 最高月平均温度+30℃
最高年平均温度+20℃ 最低气温-25℃
根据用户要求可提供在特殊使用条件下运行的变压器



执行标准

- A GB1094.11-2007《电力变压器 第11部份：干式变压器》
B GB/T10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》

>>> 10kV (SCB11系列)
干式变压器技术数据

型 号	空载 损耗 (W)	负载 损耗 120℃ (W)	阻抗 电压 (%)	空载 电流 (%)	联结组 标号	电压 (kV)		高压 分接 范围	声级 (dB)	绝缘 耐热 等级
						高压	低压			
SC11-30/10	176	710	4	2.4	Y,yn0 或 D,yn11	11 10.5 10. 6.3 6 3.15	0.4	± 5% 2 × 2.5 %	48	F级
SC11-50/10	248	1000		2.4					48	
SC11-80/10	336	1380		1.8					48	
SC11-100/10	360	1570		1.8					48	
SC11-125/10	424	1850		1.6					48	
SC11-160/10	488	2130		1.6					48	
SC11-200/10	560	2530		1.4					48	
SC11-250/10	648	2760		1.4					48	
SC11-315/10	792	3470		1.2					48	
SCB11-400/10	880	3990		1.2					48	
SCB11-500/10	1048	4880		1.2					50	
SCB11-630/10	1208	5880		1.0					50	
SCB11-630/10	1168	5960	6	1.0					50	
SCB11-800/10	1368	6960		1.0					52	
SCB11-1000/10	1592	8130		1.0					52	
SCB11-1250/10	1880	9690		1.0					53	
SCB11-1600/10	2208	11730		1.0					53	
SCB11-2000/10	2720	14450		0.8					54	
SCB11-2500/10	3200	17170		0.8					55	

>>> YBW预装式变电站

产品概述

YBW系列箱式变电站，是一种把高压开关设备、变压器，低压配电设备根据用户要求，按一定线路方案，由工厂预制成型的户外式成套装置。各独立单元装设完善的控制、保护、带电显示及站用照明系统，箱体内部可装设温度、湿度自动控制装置和强迫通风系统。被广泛用于城市街道、住宅小区、绿化带、公园、车站、码头、隧道、工地、机场等场所。



主要用途

YBW型系列箱式变电站适用于6—12kV的环网供电和终端供电系统中；

A、城市高层建筑，住宅小区、厂矿企业、地铁、码头、宾馆、市场、公司、车站、学校、医院、油田、机场港口和临时性设施等供电；

B、道路照明供电。



产品特点

- 该系列产品具有体积小、安装简便、低噪音、低损耗、全保护等特点；
- 供电方式转换方便，运行可靠；
- 融洽的箱体装饰，多用途外形设计，与环境协调。
- 变压器可选用干式变压器或油浸式变压器。
- 壳体具有防凝露、抗腐蚀、抗紫外线辐射等特点；
- 本产品具有缺相保护装置。当缺相时，可自动断开低压侧开关，从而防止三相用电电器的非全相运行。

>>> YBW预装式变电站

主要技术参数

序 号	项 目	单 位	技 术 参 数
1	额定电压	高压	kV 10
		低压	kV 0.4
2	最高工作电压	kV	12
3	额定频率	Hz	50
4	额定容量	kVA	100 ~ 1600
5	一分钟工频耐受电压	kV	35
6	雷电冲击耐受电压	kV	75
7	两秒短时耐受电压	kV	12
8	高压后备限流熔断遮断容量	kA	50
9	插入式熔断器遮断容量	kA	2.5
10	无励磁调压	kV	10 ± 5% 或 10 ± 2 × 2.5%
11	联结组别		Dyn11 或 Yyn0
12	环境温度	℃	-25 ~ +40
13	允许油顶层温升	K	65
14	噪音等级	dB	50
15	冷却方式		油浸自冷、自然风冷
16	防护等级		IP33
17	变压器油箱机械强度	kPa	50




>>> ZGS型组合式变压器

概述

ZGS系列组合式变压器即美式变压器，它是将变压器器身、开关设备、熔断器、分接开关、低压配电装置等相应辅助设备组合的变压器，能满足用户电能计量、无功补偿、低压分路等各种配制要求。可用于户外，也可用于户内。广泛适用于工业园区、城市住宅小区、商业中心、高层建筑及临时施工现场等各种场所。

型号说明

Z G S □ - □ - □ / □

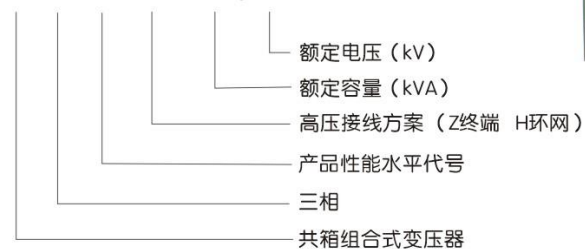

景观型美变

产品特点


- 体积小，结构紧凑，占地面积小，安装方便。
- 低损耗、低噪音，低温升，抗突发短路能力强。
- 全封闭、全绝缘结构，运行安全可靠。
- 接线方式灵活，即可用于终端系统，也可用于环网系统，转换方便，提高了供电可靠性。
- 操作方便，维护方便，生产周期短，工程造价低。



>>> 产品展示



>>> 低压成套设备认证证书

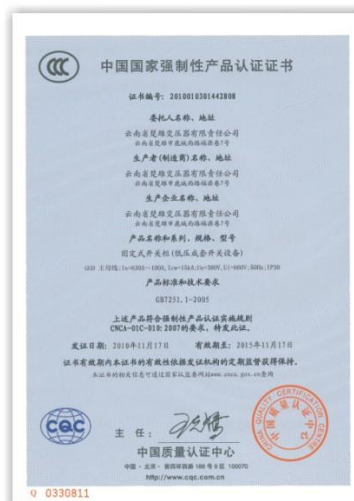

试验报告

项目编号: C-074-2019-0040	第 1 页 共 12 页
安 全 型 式 试 验 报 告	
样品名称: 计算机鼠标 型号: 302 规格: 长: 3.8 寸 样品数量: 2 个 样品状态: 完好 样品生产号: 106131 ~ 106151 取样日期: 2018.07.21 完成日期: 2018.07.23	申 请 人: 云南宏捷智能科技有限公司 申请人地址: 云南宏捷智能科技有限公司曲靖分公司 制 造 商: 云南宏捷智能科技有限公司 制造商地址: 云南宏捷智能科技有限公司 生 产 厂: 云南宏捷智能科技有限公司 生产厂地址: 云南宏捷智能科技有限公司曲靖分公司
试验依据和标准: GB27921.1-2018 试验依据和标准由试验设备和制样设备第 3 部分: 对于专业人员进入试验的防止危害类试验和控制设备-配把鼠标的特殊要求	
试验设备名称: 合格	
本申请号所对应的产品型号规格及相关情况说明: 302 1mm=140±1.0, 1cm=100±22.0, 1g=100±5.00; 500g; 1718	
试验: 陈忠安 日期: 2018.7.23 审核: 陈忠安 日期: 2018.8.2 签发: 杨广平 日期: 2018.8.2	 (杨广平 签字) 2018 年 8 月 5 日
备注:	

项目编号: C-0787-201901		第 1 页 共 37 页	
安全型式试验报告			
样品名称: 泓成安光防雷并补装置 型号: GQ2 图号: / 材料: 第 1 卷 样品来源: 工厂送样 样品状态: 完好 样品数量: 3台 生产日期: 2016.7.25 入库日期: 2016.7.25		申请人: 云南爱楚变电器有限公司 审核人地址: 云南省昆明市流城西路福源街 制造厂: 制造商: 云南爱楚变电器有限公司 注册地址: 云南省昆明市流城西路福源街 生产厂: 云南爱楚变电器有限公司 生产地址: 云南省昆明市流城西路福源街 出厂号:	
试验依据标准: GB/T 15576-2008《泓成安光防雷并补装置》			
试验结论: 合格			
本中心首先按照产品的型式试验程序和相关规定说明: (G) 主回路 I=0~31A ~87A, Icu=15kA, Ue=380V, I=6+60(7), 10(1); 分断能力: 36kVA ~ 60kVA; 补偿方式: 三相补偿; 投切开关类型: 机械开关; 户内型			
主编: 孙海平 签名:  日期: 2016.7.25 校核: 孙海平 签名:  日期: 2016.7.25	 (昆明测试技术有限公司章) 2016年 07月 25日		
备注			

>>> 低压成套设备产品



>>> 低压成套设备产品



产品手册

CHANPINGSHOUSE

云南省楚雄变压器有限责任公司

YUNNANCHUXIONG TRANSFORMER CO., LTD

地址：云南省楚雄市鹿城西路福源巷7号

电话：0878-3125620

传真：0878-6122688

邮编：675000

邮箱：yncxbyqyxb@163.com

网址：Http://www.yncxbyq.com

云南省楚雄变压器有限责任公司

YUNNANCHUXIONG TRANSFORMER CO., LTD